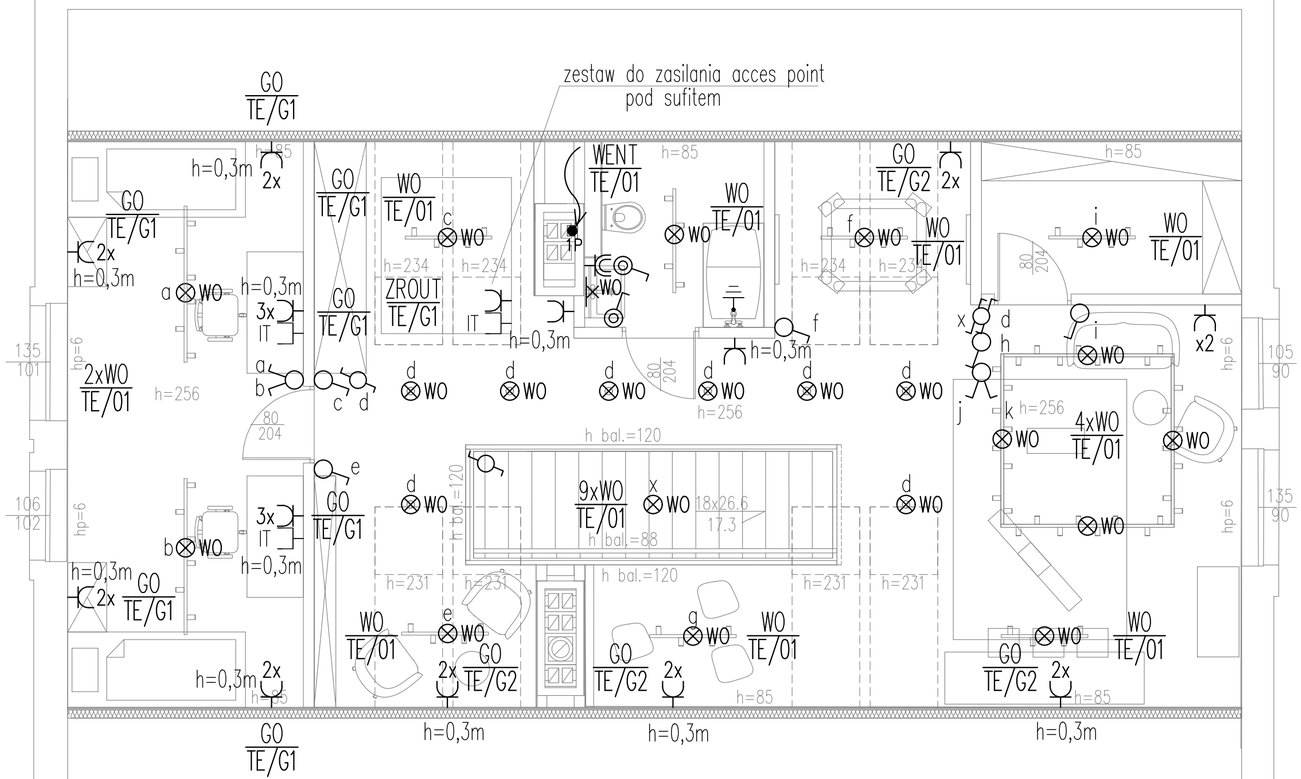

ZABEZPIECZENIA DO DOŁOŻENIA W ISTN. TABLICY MIESZKANIOWEJ

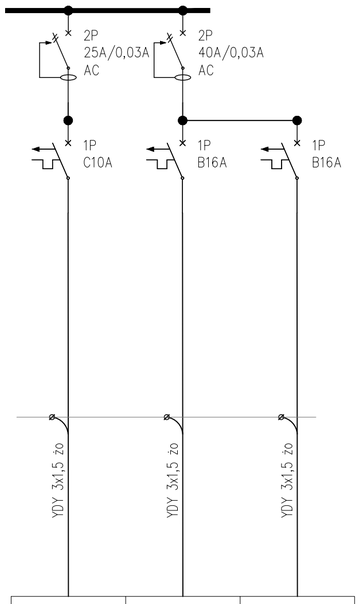

O1	G1	G2
0,5	1,0	1,0
–	–	–
OŚWIETLENIE PODDASZE	GNIAZDA OGÓLNE PODDASZE	OŚWIETLENIE PODDASZE

LEGENDA

- – Łącznik instalacyjny pojedynczy 10A, IP20.
- – Łącznik instalacyjny pojedynczy 10A, IP20.
- – Łącznik instalacyjny podwójny 10A, IP20.
- – Łącznik instalacyjny podwójny 10A, IP44.
- – Łącznik instalacyjny schodowy 10A, IP20.
- – Łącznik instalacyjny schodowy 10A, IP44.
- – Łącznik instalacyjny krzyżowy 10A, IP20.
- – Łącznik instalacyjny krzyżowy 10A, IP44.
- – Łącznik instalacyjny podwójny schodowy IP20.
- – Łącznik instalacyjny podwójny schodowy IP44.
- – Łącznik typu przycisk
- IT – Gniazdo RJ45 (okablowanie sprowadzić do szafki teletechnicznej lub do switcha do ustalania na etapie wykonawstwa)
- – Gniazdo elektryczne, pojedyncze 16A, IP20.
- 2x – Gnizado elektryczne 16A, podwójne IP 20.
- – Gniazdo elektryczne pojedyncze 16A, IP44.
- 1P 3P – wypust zasilajacy jedno i trójfazowy
- – Uziemienie wanny (doprowadzić LGYżo z głownej sztny wyrównawczej w tablicy głownej.

UWAGI:

1. **PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.**
2. **WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SĄ W CENTRYMETRACH. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARU W NATURZE. W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB RÓŻNICY ZAUWAŻONEJ MIĘDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PRZEKAZAĆ TĘ INFORMACJĘ ARCHITEKTOWI I PROJEKTANTOM BRANŻOWYM CELEM ZATWIERDZENIA KONIECZNYCH ZMIAN W PROJEKCIE.**
3. **PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ WYŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.**
4. **ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE Z RÓWNOLEGŁĄ BIEŻĄCĄ KOORDYNACJĄ MIĘDZYBRANŻOWĄ.**
5. **W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY PROJEKTEM A STANEM ISTN., GW JEST ZOBOWIAZANY DO PRZEDSTAWIENIA ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNEGO DO AKCEPTACJI INWESTORA I ARCHITEKTA.**
6. **DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE PARAMETRY JAKOŚCIOWE MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH TAKIE SAME BĄDŹ WYŻSZE W STOSUNKU DO MATERIAŁÓW ZAŁOŻONYCH WYJŚCIOWO.**

Rysunek chroniony w myśl przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904, ze zmianami

2k architektura Sp. z o.o
ul. Chodkiewicza 7/29 02-593 Warszawa
email: 2k.architektura@gmail.com
tel. 792 051 681, 507 163 171

zespół autorski:

inż. arch. **Mateusz Nawrocki**

mgr inż. arch. **Ewelina Kobza**

projektanci branżowi:

mgr inż. **Zbigniew Waszczuk** ***upr. nr MAZ/0142/PWOE/09***

mgr inż. **Janusz Steczkowski**

inwestor:

Placówka Rodzinna
ul. J. Słowackiego 75
Warszawa - Wesoła

tytuł projektu: | data:

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji przestrzeni w budynku Placówki Rodzinnej przy ul. J.Słowackiego 75 w Warszawie. | styczeń 2024

stadium: | branża:

PROJEKT WYKONAWCZY | INSTALACJE ELEKTRYCZNE

nazwa rysunku: | nr rysunku: | skala:

RZUT PODDASZA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE | E 01 | 1 : 50